




# Jaroměř 2024 - telefonie

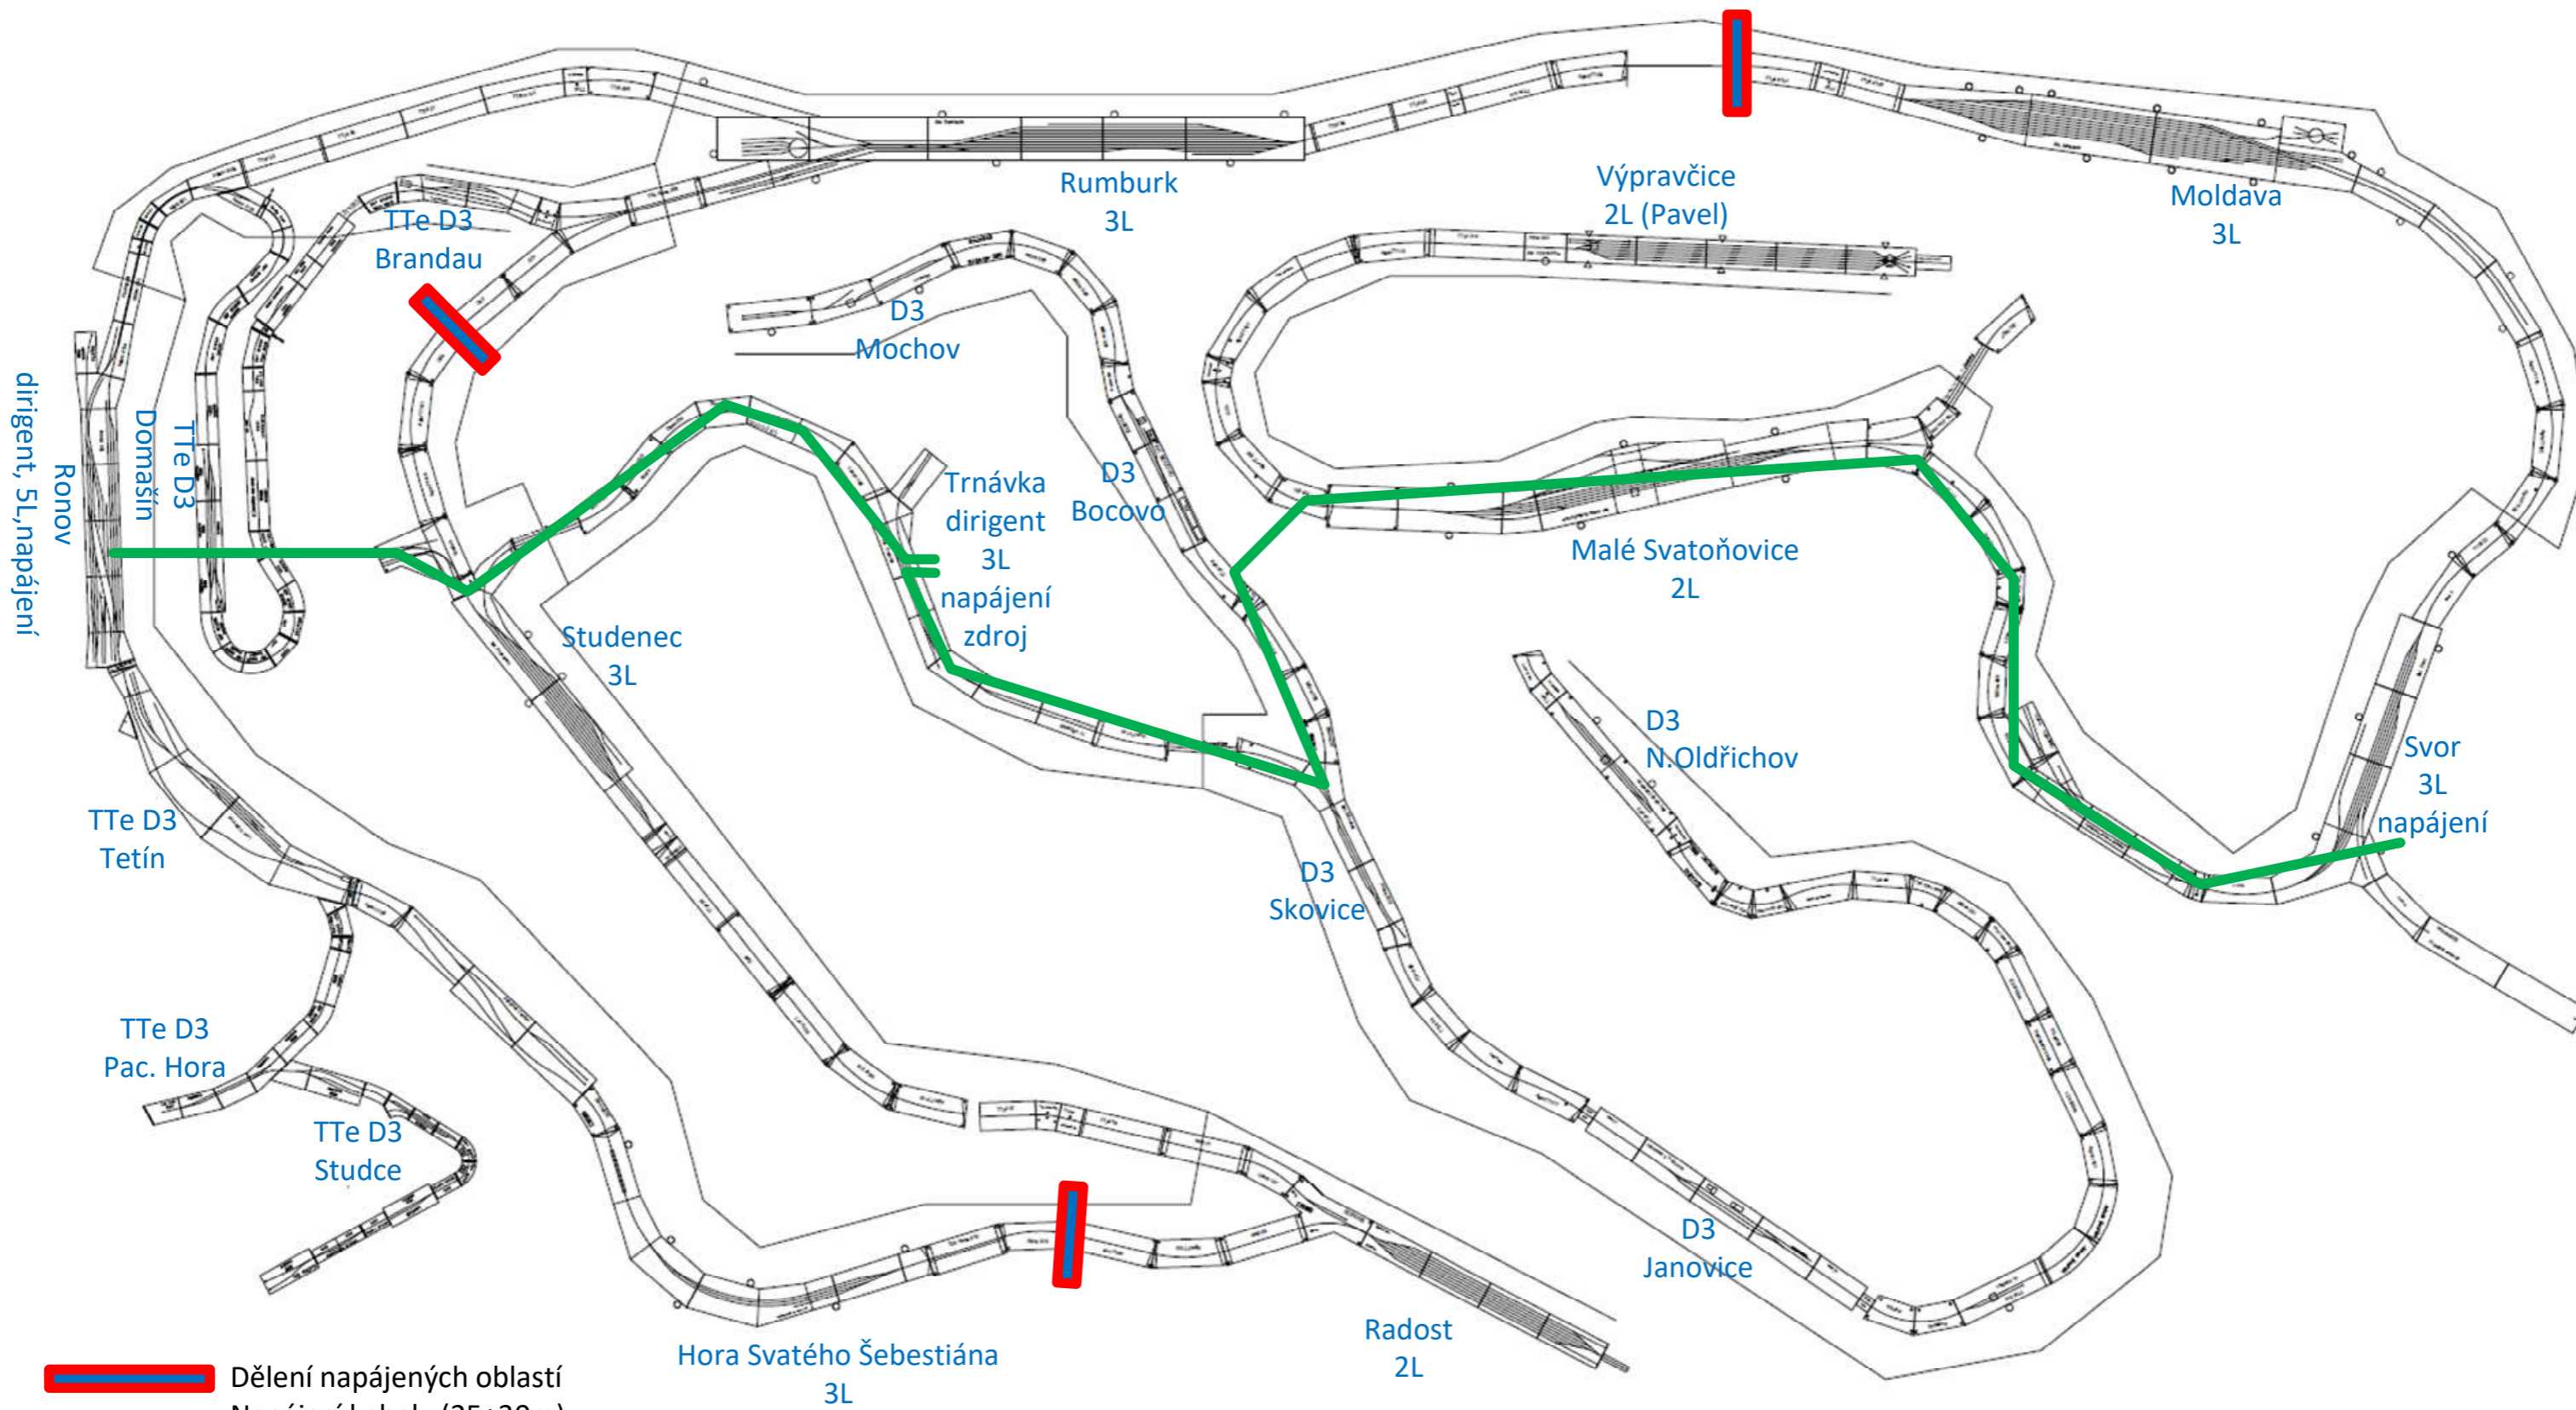

-  Dělení napájených oblastí
-  Napájecí kabely (25+30m)
- 2L – 2ks (bez Výpravčic)
- 3L – 5ks
- 5L – 1ks
- D3 – 5ks
- TTe D3 – 5ks
- telefonní přístroj – 13ks (bez Výpravčic)
- 80VA zdroj